

2025(令和7)年 B 系列焼却 燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置

| 項 目                                                   |                |                    | 2025(令和7)年 |       |       |       |       |       |       |       |       | 2026(令和8)年 |       |       |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|
|                                                       |                |                    | 4 月        | 5 月   | 6 月   | 7 月   | 8 月   | 9 月   | 10 月  | 11 月  | 12 月  | 1 月        | 2 月   | 3 月   |
| 燃焼室中の<br>排ガス温度                                        | 測定位置           |                    | 図 2-①      | 図 2-① | 図 2-① | 図 2-① | 図 2-① | 図 2-① | 図 2-① | 図 2-① | 図 2-① | 図 2-①      | 図 2-① | 図 2-① |
|                                                       | 測定年月日          |                    | 連続測定       | 連続測定  | 連続測定  | 連続測定  | 連続測定  | 連続測定  | 連続測定  | 連続測定  | 連続測定  | 連続測定       | 連続測定  | 連続測定  |
|                                                       | 測定結果           | 平均値                | 914        |       |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |
| 集じん器に<br>流入する燃焼<br>ガスの温度                              | 測定位置           |                    | 図 2-②      | 図 2-② | 図 2-② | 図 2-② | 図 2-② | 図 2-② | 図 2-② | 図 2-② | 図 2-② | 図 2-②      | 図 2-② | 図 2-② |
|                                                       | 測定年月日          |                    | 連続測定       | 連続測定  | 連続測定  | 連続測定  | 連続測定  | 連続測定  | 連続測定  | 連続測定  | 連続測定  | 連続測定       | 連続測定  | 連続測定  |
|                                                       | 測定結果           | 最大値                | 187        |       |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |
| 煙突から排出<br>される排ガス<br>中の一酸化<br>炭素濃度                     | 測定位置           |                    | 図 2-③      | 図 2-③ | 図 2-③ | 図 2-③ | 図 2-③ | 図 2-③ | 図 2-③ | 図 2-③ | 図 2-③ | 図 2-③      | 図 2-③ | 図 2-③ |
|                                                       | 測定年月日          |                    | 連続測定       | 連続測定  | 連続測定  | 連続測定  | 連続測定  | 連続測定  | 連続測定  | 連続測定  | 連続測定  | 連続測定       | 連続測定  | 連続測定  |
|                                                       | 測定結果           | 平均値                | 40         |       |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |
| 冷却設備及び<br>排ガス処理設備に<br>たい積した<br>ばいじんの<br>除去を行った<br>年月日 | 冷却設備           |                    | 4/21       |       |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |
|                                                       | 排ガス処理設備        |                    | 4/22       |       |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |
| ばいじん・塩化水素・<br>硫黄酸化物・窒素<br>酸化物の濃度                      | ダイオキシン類        | 採取位置               | 図 2-④      | 図 2-④ | 図 2-④ | 図 2-④ | 図 2-④ | 図 2-④ | 図 2-④ | 図 2-④ | 図 2-④ | 図 2-④      | 図 2-④ | 図 2-④ |
|                                                       |                | 採取年月日              | -          |       |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |
|                                                       |                | 結果取得年月日            | -          |       |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |
|                                                       |                | 測定結果 (ng-TEQ/m³ N) | -          |       |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |
|                                                       | 硫黄酸化物          | 採取位置               | 図 2-④      | 図 2-④ | 図 2-④ | 図 2-④ | 図 2-④ | 図 2-④ | 図 2-④ | 図 2-④ | 図 2-④ | 図 2-④      | 図 2-④ | 図 2-④ |
|                                                       |                | 採取年月日              | -          |       |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |
|                                                       |                | 結果取得年月日            | -          |       |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |
|                                                       |                | 測定結果 (m³ N/h)      | -          |       |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |
|                                                       | ばいじん           | 基準値                | -          |       |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |
|                                                       |                | 採取位置               | 図 2-④      | 図 2-④ | 図 2-④ | 図 2-④ | 図 2-④ | 図 2-④ | 図 2-④ | 図 2-④ | 図 2-④ | 図 2-④      | 図 2-④ | 図 2-④ |
|                                                       |                | 採取年月日              | -          |       |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |
|                                                       |                | 結果取得年月日            | -          |       |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |
|                                                       | 測定結果 (g/m³ N)  | -                  |            |       |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |
|                                                       |                | 採取位置               | 図 2-④      | 図 2-④ | 図 2-④ | 図 2-④ | 図 2-④ | 図 2-④ | 図 2-④ | 図 2-④ | 図 2-④ | 図 2-④      | 図 2-④ | 図 2-④ |
|                                                       |                | 採取年月日              | -          |       |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |
|                                                       |                | 結果取得年月日            | -          |       |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |
|                                                       | 測定結果 (mg/m³ N) | -                  |            |       |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |
|                                                       |                | 採取位置               | 図 2-④      | 図 2-④ | 図 2-④ | 図 2-④ | 図 2-④ | 図 2-④ | 図 2-④ | 図 2-④ | 図 2-④ | 図 2-④      | 図 2-④ | 図 2-④ |
|                                                       |                | 採取年月日              | -          |       |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |
|                                                       |                | 結果取得年月日            | -          |       |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |
| 測定結果 (ppm)                                            | -              |                    |            |       |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |

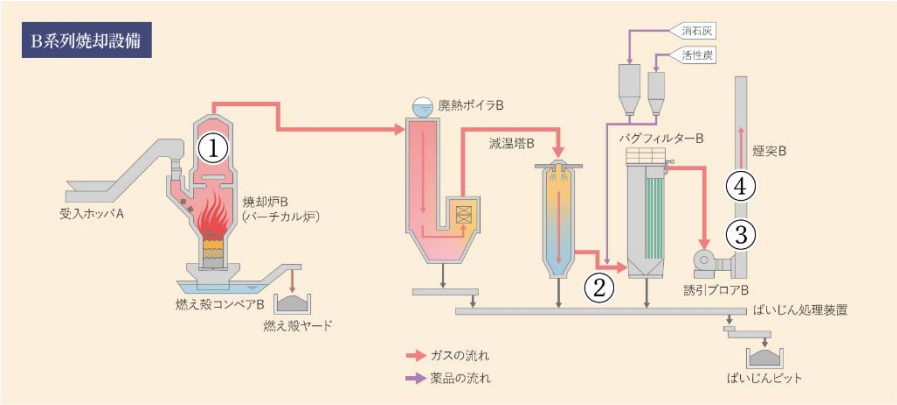


図2 燃焼ガス及び排ガスの測定位置 (B系)

| 項目      | 基準値                          |
|---------|------------------------------|
| ダイオキシン類 | 5 (ng-TEQ/ m <sup>3</sup> N) |
| 硫黄酸化物   | K 値=17.5                     |
| ばいじん    | 0.15 (g/ m <sup>3</sup> N)   |
| 塩化水素    | 200 (mg/ m <sup>3</sup> N)   |
| 窒素酸化物   | 180 (ppm)                    |