

2026(令和8)年 A 系列焼却 燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置

項 目			2026(令和 8)年									2027(令和 9)年			
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	
燃焼室中の 排ガス温度	測定位置		図 1-①	図 1-①	図 1-①	図 1-①	図 1-①	図 1-①	図 1-①	図 1-①	図 1-①	図 1-①	図 1-①	図 1-①	
	測定年月日		連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	
	測定結果	平均値	921	935	931										
集じん器に 流入する燃焼 ガスの温度	測定位置		図 1-②	図 1-②	図 1-②	図 1-②	図 1-②	図 1-②	図 1-②	図 1-②	図 1-②	図 1-②	図 1-②	図 1-②	
	測定年月日		連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	
	測定結果	最大値	197	196	193										
煙突から排出 される排ガス 中の一酸化 炭素濃度	測定位置		図 1-③	図 1-③	図 1-③	図 1-③	図 1-③	図 1-③	図 1-③	図 1-③	図 1-③	図 1-③	図 1-③	図 1-③	
	測定年月日		連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	
	測定結果	平均値	8	12	12										
冷却設備及び 排ガス処理設備に たい積した ばいじんの 除去を行った 年月日	冷却設備		4/4	-	6/5										
	排ガス処理設備		4/7	-	6/5										
煙突から排出される排ガス中の ダイオキシン類・硫酸酸化物・ ばいじん・塩化水素・窒素酸化物の濃度	ダイオキシン類	採取位置	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	
		採取年月日	-	-	-										
		結果取得年月日	-	-	-										
		測定結果 (ng-TEQ/㎡ N)	-	-	-										
	硫酸酸化物	採取位置	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	
		採取年月日	-	-	-										
		結果取得年月日	-	-	-										
		測定結果 (㎡ N/h)	-	-	-										
	ばいじん	基準値	-	-	-										
		採取位置	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	
		採取年月日	-	-	-										
		結果取得年月日	-	-	-										
	測定結果 (g/㎡ N)	-	-	-											
		塩化水素	採取位置	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④
			採取年月日	-	-	-									
			結果取得年月日	-	-	-									
	測定結果 (mg/㎡ N)		-	-	-										
	窒素酸化物	採取位置	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	
		採取年月日	-	-	-										
		結果取得年月日	-	-	-										
測定結果 (ppm)		-	-	-											

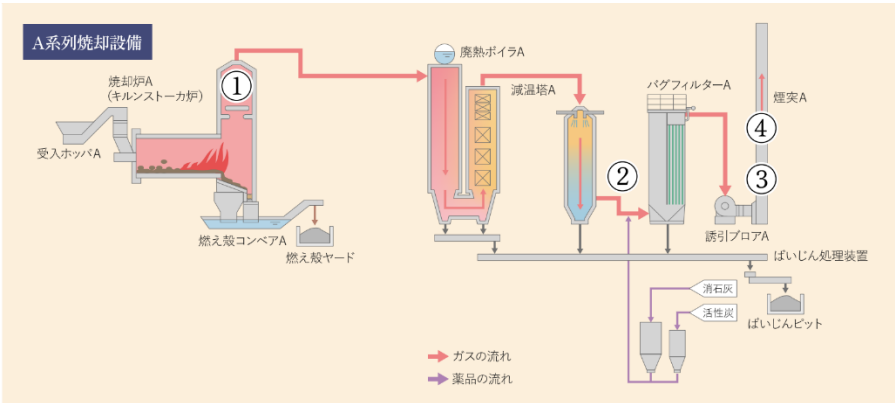


図1 燃焼ガス及び排ガスの測定位置 (A系)

項目	基準値
ダイオキシン類	1 (ng-TEQ/ m ³ N)
硫酸酸化物	K 値=12.0
ばいじん	0.08 (g/ m ³ N)
塩化水素	200 (mg/ m ³ N)
窒素酸化物	180 (ppm)