


■ 2025(令和7)年 A系列焼却 燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置

項目		2025(令和7)年										2026(令和8)年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
燃焼室中の排ガス温度	測定位置	図1-①	図1-①	図1-①	図1-①	図1-①	図1-①	図1-①	図1-①	図1-①	図1-①	図1-①	図1-①	
	測定年月日	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	
	測定結果	平均値	940	950	951	946	948	945	936	921				
集じん器に流入する燃焼ガスの温度	測定位置	図1-②	図1-②	図1-②	図1-②	図1-②	図1-②	図1-②	図1-②	図1-②	図1-②	図1-②	図1-②	
	測定年月日	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	
	測定結果	最大値	181	182	181	181	181	181	181	181				
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	測定位置	図1-③	図1-③	図1-③	図1-③	図1-③	図1-③	図1-③	図1-③	図1-③	図1-③	図1-③	図1-③	
	測定年月日	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	
	測定結果	平均値	11	10	10	15	16	17	12	4				
冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	冷却設備	4/17	-	6/7	-	-	9/7	-	11/10					
	排ガス処理設備	4/18	-	6/7	-	-	9/7	-	-					
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類・塩化水素・硫黄酸化物・窒素酸化物の濃度	採取位置	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	
	採取年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	結果取得年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	採取位置	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	
	採取年月日	-	-	-	-	8/7	-	-	-	-				
	結果取得年月日	-	-	-	-	9/4	-	-	-	-				
	測定結果 (m ³ N/h)	-	-	-	-	0.0077	-	-	-	-				
	基準値	-	-	-	-	21.1	-	-	-	-				
	採取位置	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	
	採取年月日	-	-	-	-	8/7	-	-	-	-				
	結果取得年月日	-	-	-	-	9/4	-	-	-	-				
	測定結果 (g/m ³ N)	-	-	-	-	0.00084	-	-	-	-				
ばいじん	採取位置	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	
	採取年月日	-	-	-	-	8/7	-	-	-	-				
	結果取得年月日	-	-	-	-	9/4	-	-	-	-				
	測定結果 (mg/m ³ N)	-	-	-	-	0.00084	-	-	-	-				
塩化水素	採取位置	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	
	採取年月日	-	-	-	-	8/7	-	-	-	-				
	結果取得年月日	-	-	-	-	9/4	-	-	-	-				
	測定結果 (mg/m ³ N)	-	-	-	-	6.5	-	-	-	-				
窒素酸化物	採取位置	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	図1-④	
	採取年月日	-	-	-	-	8/7	-	-	-	-				
	結果取得年月日	-	-	-	-	9/4	-	-	-	-				
	測定結果 (ppm)	-	-	-	-	67	-	-	-	-				

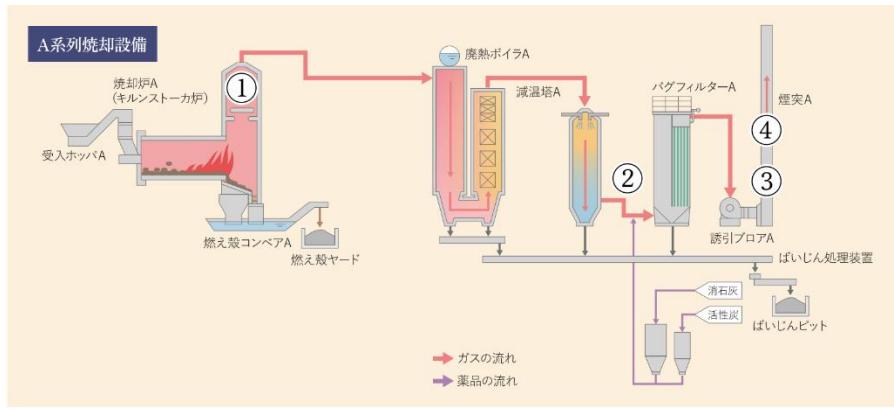

項目	基準値
ダイオキシン類	1 (ng-TEQ/m ³ N)
硫黄酸化物	K 値=17.5
ばいじん	0.08 (g/m ³ N)
塩化水素	200 (mg/m ³ N)
窒素酸化物	180 (ppm)