

2024(令和6)年 B 系列焼却 燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置

項 目			2024(令和6)年									2025(令和7)年			
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	
燃焼室中の 排ガス温度	測定位置		図 2-①	図 2-①	図 2-①	図 2-①	図 2-①	図 2-①	図 2-①	図 2-①	図 2-①	図 2-①	図 2-①	図 2-①	
	測定年月日		連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	
	測定結果	平均値	943	948	925	913	917	904	896	889	903	908	922	915	
集じん器に 流入する燃焼 ガスの温度	測定位置		図 2-②	図 2-②	図 2-②	図 2-②	図 2-②	図 2-②	図 2-②	図 2-②	図 2-②	図 2-②	図 2-②	図 2-②	
	測定年月日		連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	
	測定結果	最大値	183	182	183	183	183	182	183	183	183	183	183	183	
煙突から排出 される排ガス 中の一酸化 炭素濃度	測定位置		図 2-③	図 2-③	図 2-③	図 2-③	図 2-③	図 2-③	図 2-③	図 2-③	図 2-③	図 2-③	図 2-③	図 2-③	
	測定年月日		連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	
	測定結果	平均値	27	18	33	30	28	40	41	42	39	39	44	35	
冷却設備及び 排ガス処理設備に たい積した ばいじんの 除去を行った 年月日	冷却設備		4/2	5/13	-	-	-	9/7	-	11/2	-	1/11	-	-	
	排ガス処理設備		4/2	-	-	-	-	9/8	-	11/3	-	1/15	-	-	
ばいじん・塩化水素・窒素酸化物の濃度	ダイオキシン類	採取位置	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	
		採取年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		結果取得年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		測定結果 (ng-TEQ/m³ N)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	硫黄酸化物	採取位置	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④
		採取年月日	-	-	-	7/26	-	-	-	-	-	-	-	-	
		結果取得年月日	-	-	-	8/23	-	-	-	-	-	-	-	-	
		測定結果 (m³ N/h)	-	-	-	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	
	基準値	-	-	-	20.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ばいじん	採取位置	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④
			採取年月日	-	-	-	7/26	-	-	-	-	-	-	-	-
			結果取得年月日	-	-	-	8/23	-	-	-	-	-	-	-	-
	測定結果 (g/m³ N)		-	-	-	0.00083	-	-	-	-	-	-	-	-	
	塩化水素	採取位置	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④
		採取年月日	-	-	-	7/26	-	-	-	-	-	-	-	-	
		結果取得年月日	-	-	-	8/23	-	-	-	-	-	-	-	-	
		測定結果 (mg/m³ N)	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
	窒素酸化物	採取位置	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④	図 2-④
		採取年月日	-	-	-	7/26	-	-	-	-	-	-	-	-	
		結果取得年月日	-	-	-	8/23	-	-	-	-	-	-	-	-	
		測定結果 (ppm)	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	

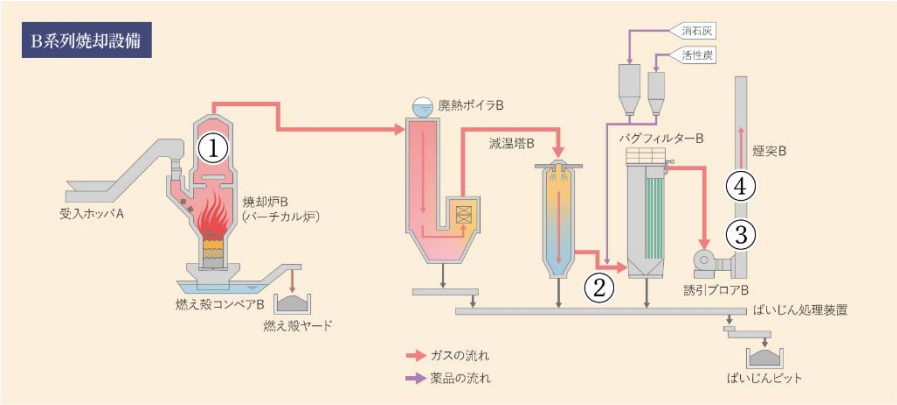


図2 燃焼ガス及び排ガスの測定位置 (B系)

項目	基準値
ダイオキシン類	5 (ng-TEQ/㎡ N)
硫黄酸化物	K 値=17.5
ばいじん	0.15 (g/㎡ N)
塩化水素	200 (mg/㎡ N)
窒素酸化物	180 (ppm)